
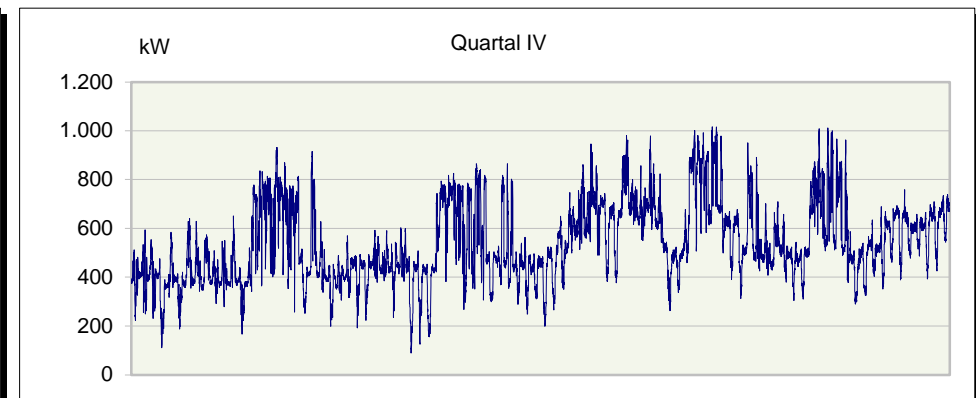
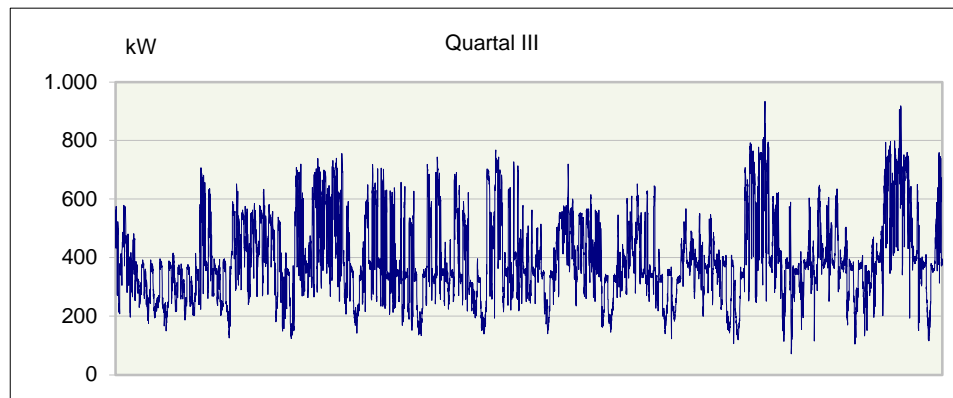
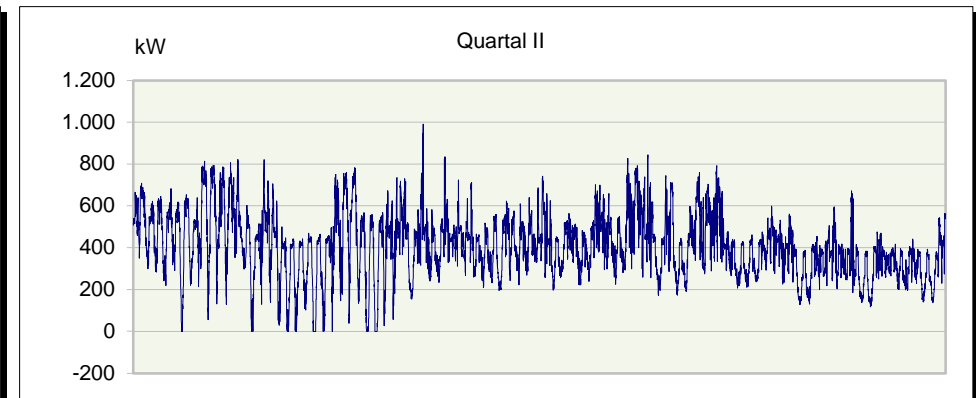


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
GJ 2025

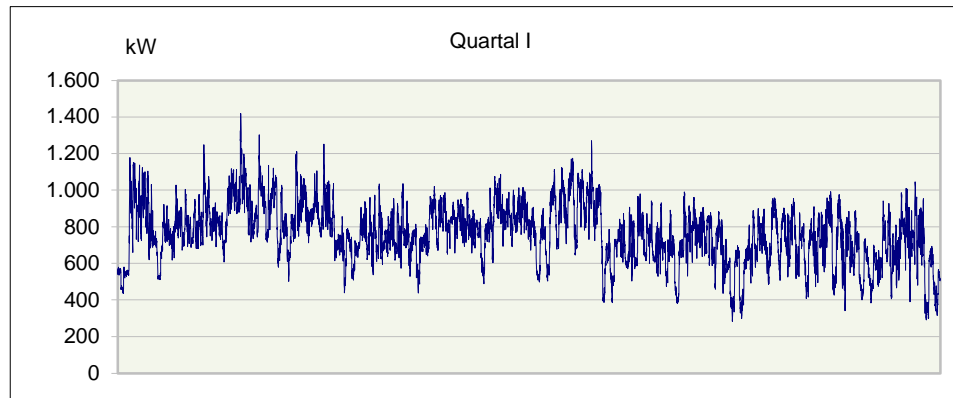

Jahresarbeit	4.612.924 kWh
Höchstleistung	1.420 kW
Datum/Zeit P _{max}	14.01.2025 08:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.