
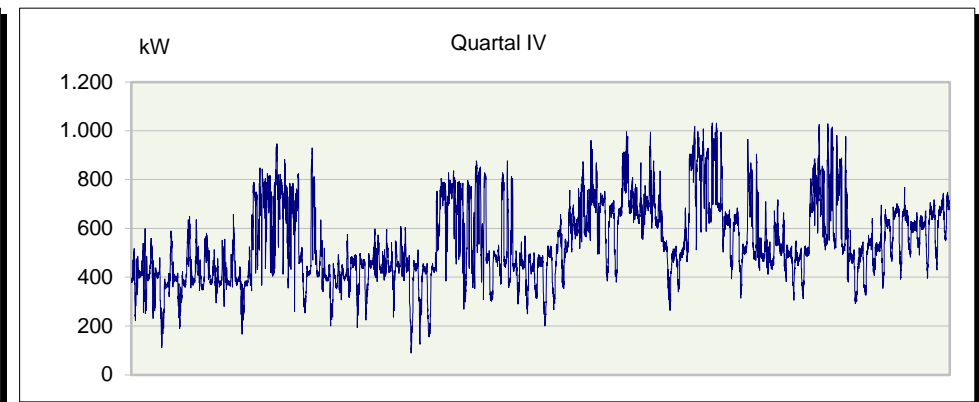
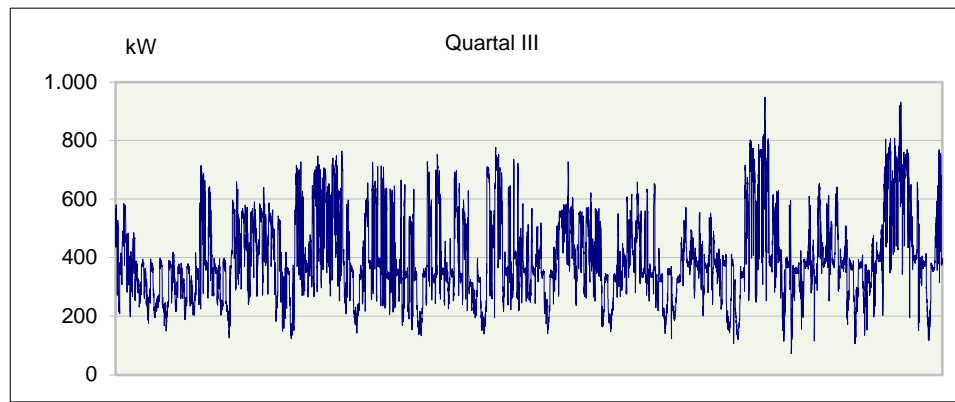
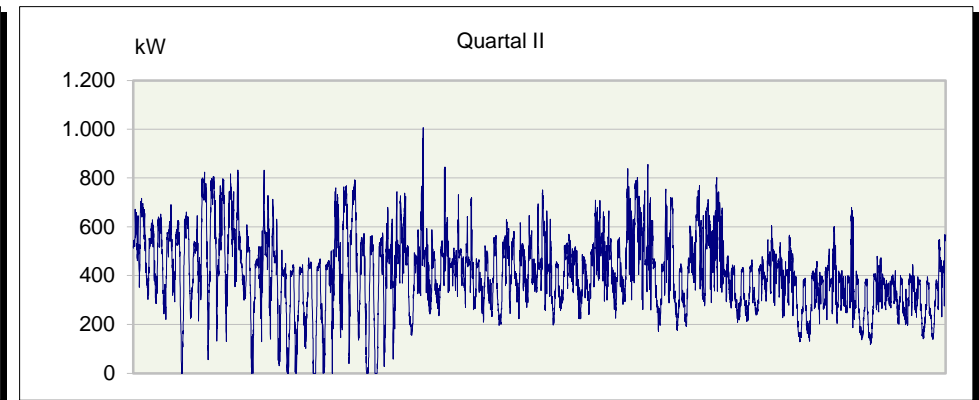


**Mittelspannung MS  
Höchstentnahmelast**

**§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG  
GJ 2025**

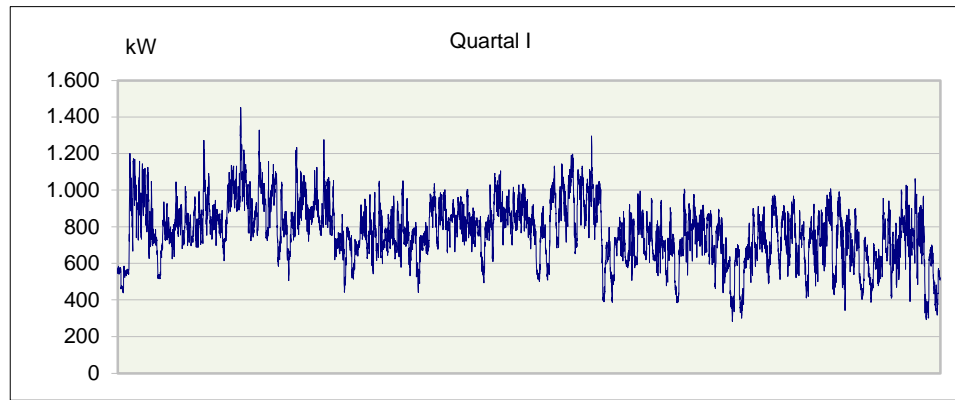

Jahresarbeit	4.659.519 kWh
Höchstleistung	1.452 kW
Datum/Zeit P <sub>max</sub>	14.01.2025 08:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).  
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.